


PŮDORYS 1NP – VZD.
M 1:50

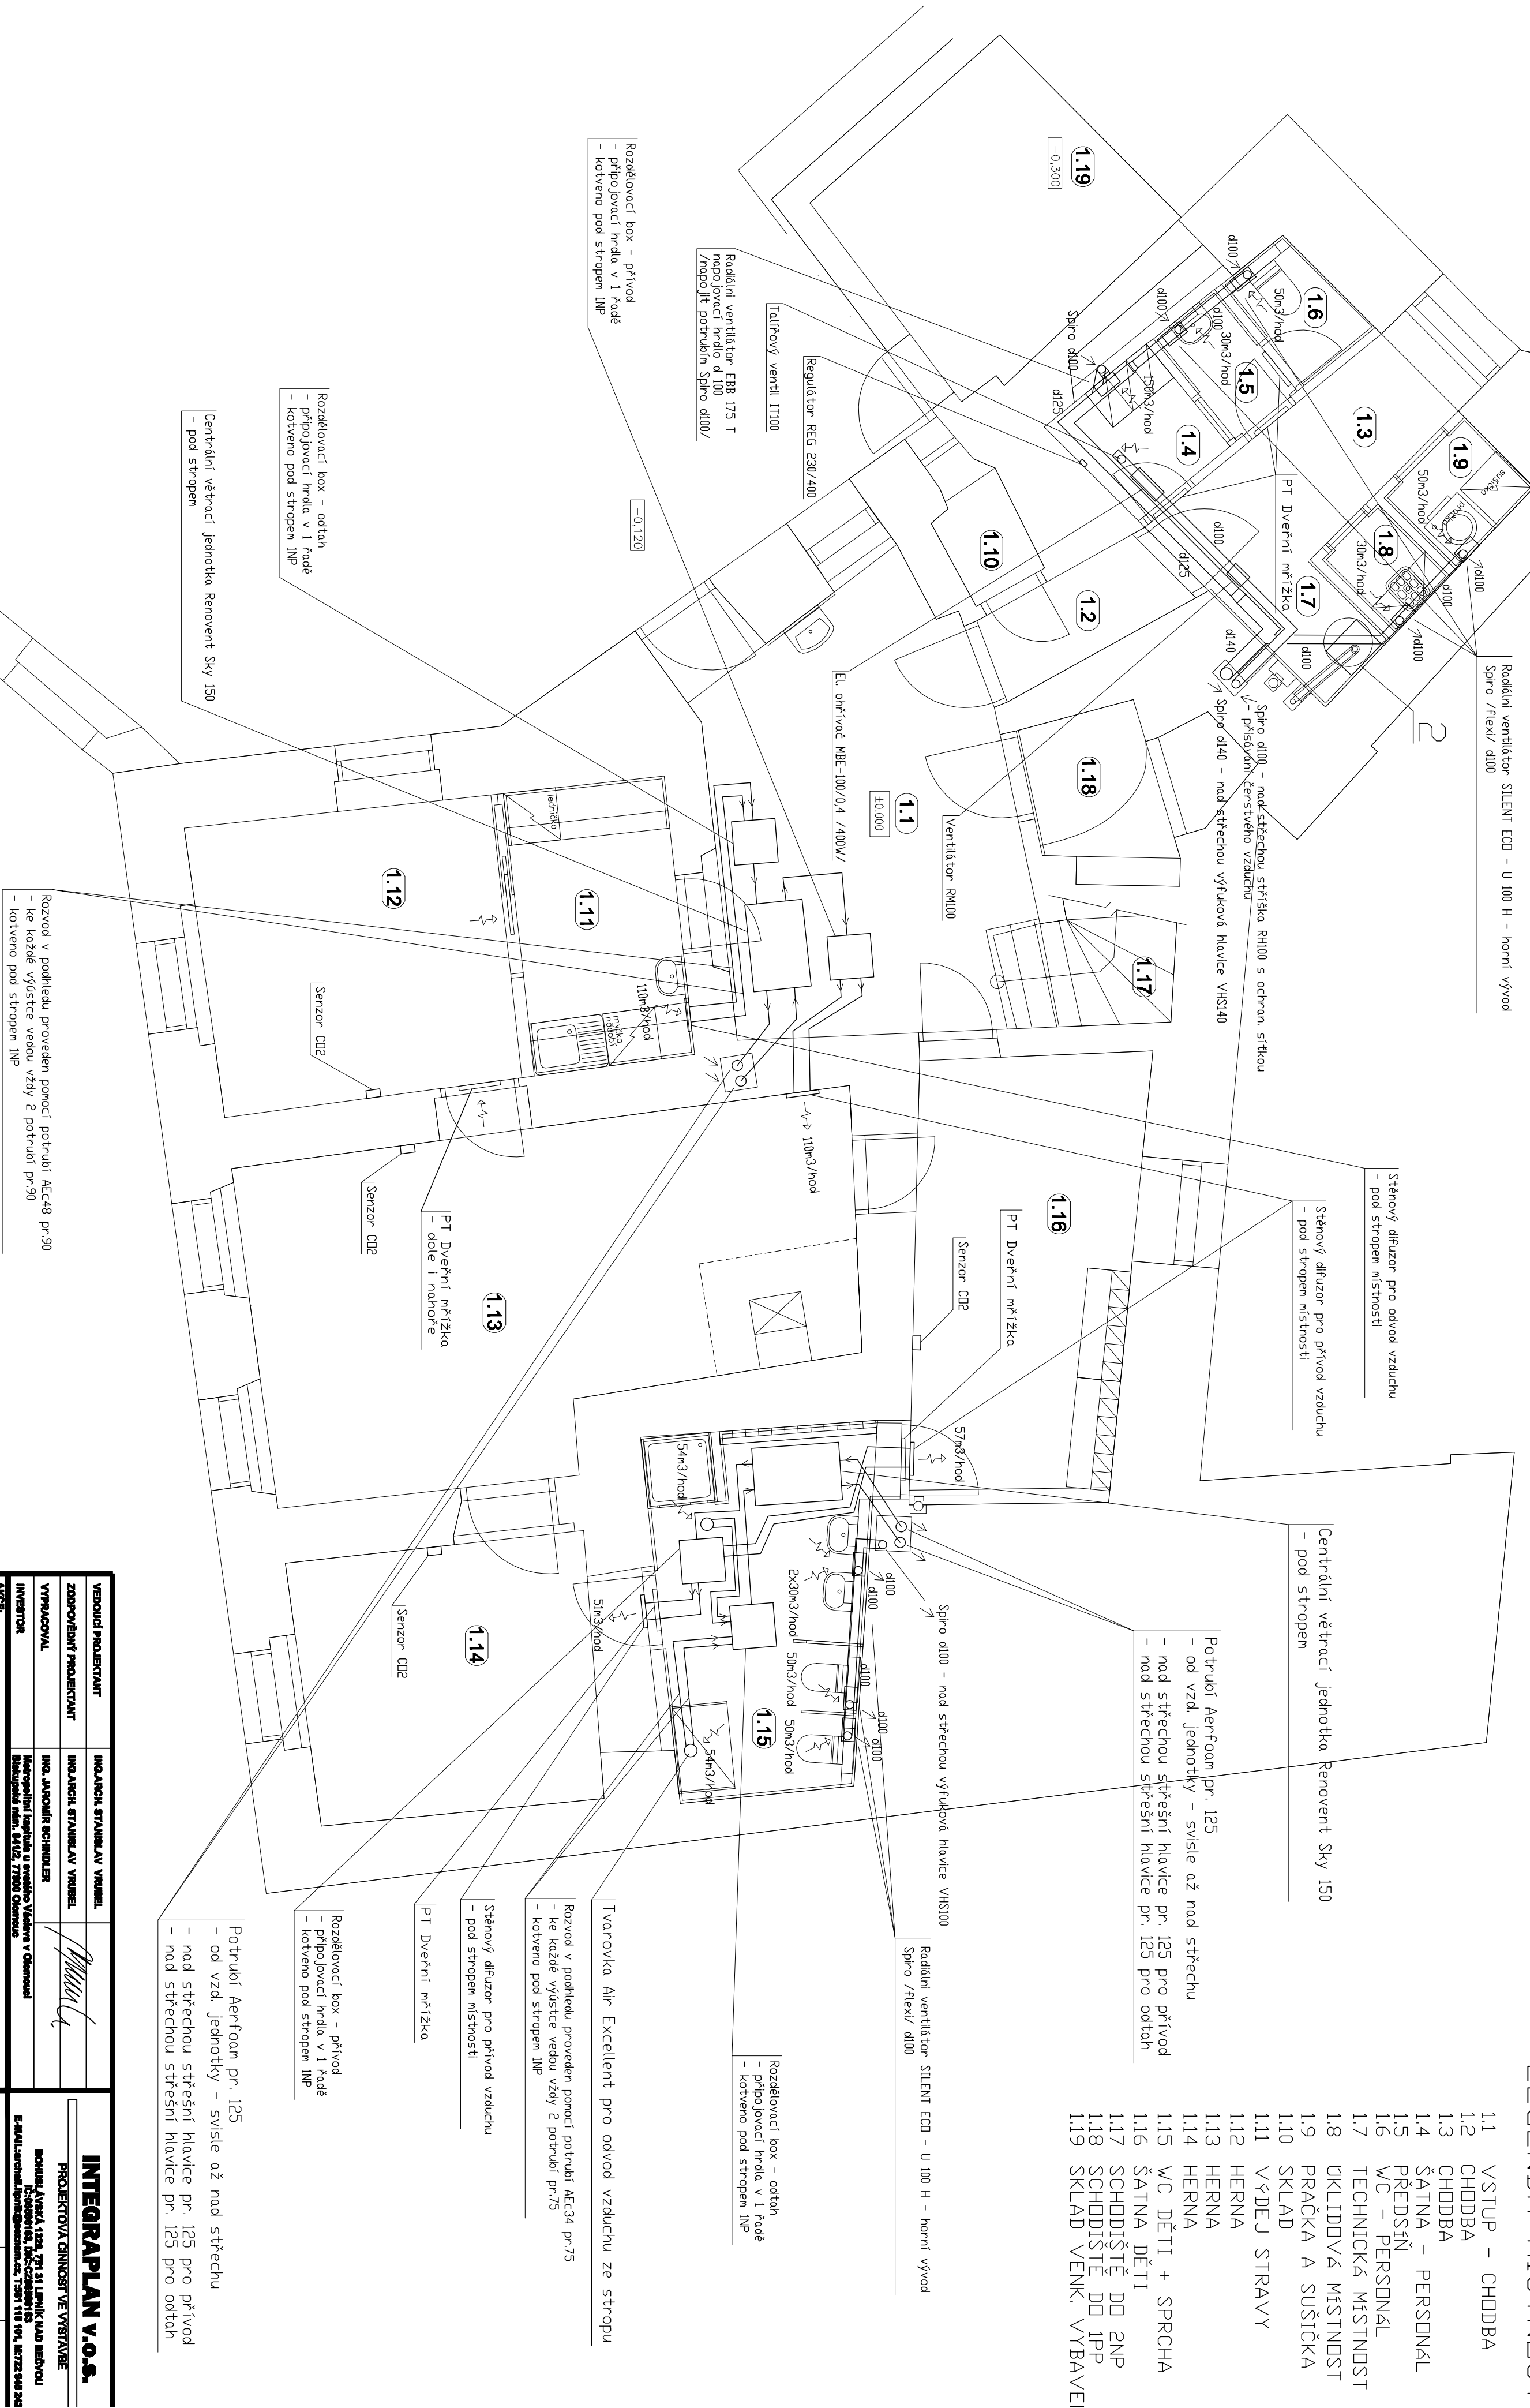

LEGENDA MÍSTNOST

- 1.1 VSTUP – CHODBA
- 1.2 CHODBA
- 1.3 CHODBA
- 1.4 ŠATNA – PERSONÁL
- 1.5 PŘEDSÍŇ
- 1.6 WC – PERSONÁL
- 1.7 TECHNICKÁ MÍSTNOST
- 1.8 OKLIDOVÁ MÍSTNOST
- 1.9 PRAČKA A SUŠIČKA
- 1.10 SKLAD
- 1.11 VÝDEJ STRAVY
- 1.12 HERNA
- 1.13 HERNA
- 1.14 HERNA
- 1.15 WC DĚTI + SPRCHA
- 1.16 ŠATNA DĚTI
- 1.17 SCHODIŠTĚ DO 2NP
- 1.18 SCHODIŠTĚ DO 1PP
- 1.19 SKLAD VENK. VYBAVEJ

Rozvod v pohledu proveden pomocí potrubí ACc48 pr:90
– ke každé výústce vedou vždy 2 potrubí pr:90
– kotveno pod stropem 1NP

Centrální větrací jednotka Renovent Sky 150
– pod stropem

Rozdělovací box – odťah
– připojovací hrdla v 1 řadě
– kotveno pod stropem 1NP

Rozdělovací box – přívod
– připojovací hrdla v 1 řadě
– kotveno pod stropem 1NP

Stěnový difuzor pro odvod vzduchu
– pod stropem místnosti

Stěnový difuzor pro přívod vzduchu
– pod stropem místnosti

Centrální větrací jednotka Renovent Sky 150
– pod stropem

Potrubí Aer-foam pr. 125
– od vzd. jednotky – visle až nad střechnu
– nad střechnou střešní hlavice pr. 125 pro přívod
– nad střechnou střešní hlavice pr. 125 pro odťah

Radiální ventilátor SILENT ECO – U 100 H – horní vývod
Spro /flex/ ø100

Rozdělovací box – odťah
– připojovací hrdla v 1 řadě
– kotveno pod stropem 1NP

Tvarovka Air Excellent pro odvod vzduchu ze stropu

Rozvod v pohledu proveden pomocí potrubí ACc34 pr:75
– ke každé výústce vedou vždy 2 potrubí pr:75
– kotveno pod stropem 1NP

Stěnový difuzor pro přívod vzduchu
– pod stropem místnosti

PT Dveřní mřížka

Rozdělovací box – přívod
– připojovací hrdla v 1 řadě
– kotveno pod stropem 1NP

Potrubí Aer-foam pr. 125
– od vzd. jednotky – visle až nad střechnu
– nad střechnou střešní hlavice pr. 125 pro přívod
– nad střechnou střešní hlavice pr. 125 pro odťah

VEDOUcí PROJEKTANT	ING.ARCIŠ STANISLAV VUSHEL	INTEGRAPLAN v.o.s. PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝBĚNĚ DOHLED, VÝKRES, ZPR. 31 LPMK, NAD BĚHOU KONSTRUKCÍ, DOKUMENTACE E-MAIL: a.vushel@integraplansk.cz, T: 281 110 891, M: 282 940 242	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCIŠ STANISLAV VUSHEL		
VÝPRAVOVÁ	ING. JAROMÍR SCHMIDLER		
INVESTOR	Integrovaná firma, s.r.o., Vědecká v Olomouci		
AKCE:		ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY Č.P. 814 - OLOMOUČ Mlýnská 814/5, Olomouc k.ú. Olomouc - město, p.č. st. 146, 18	
ČÁST DOKUMENTACE:		VZDUCHOTECHNIKA D.1.4g	
VÝKRES:		PŮDORYS 1NP - VZD.	
Ing.Arciš Stanislav Vushel		ZAK. č.:	52604
		DATUM:	12
		FORMÁT:	A3
		OKESL:	DSP
		MĚŘITKA:	VÝKRES č.:
			1:50
			D.1.4g