


PUDDRYS INP - VYTÁPENÍ
M 1:50

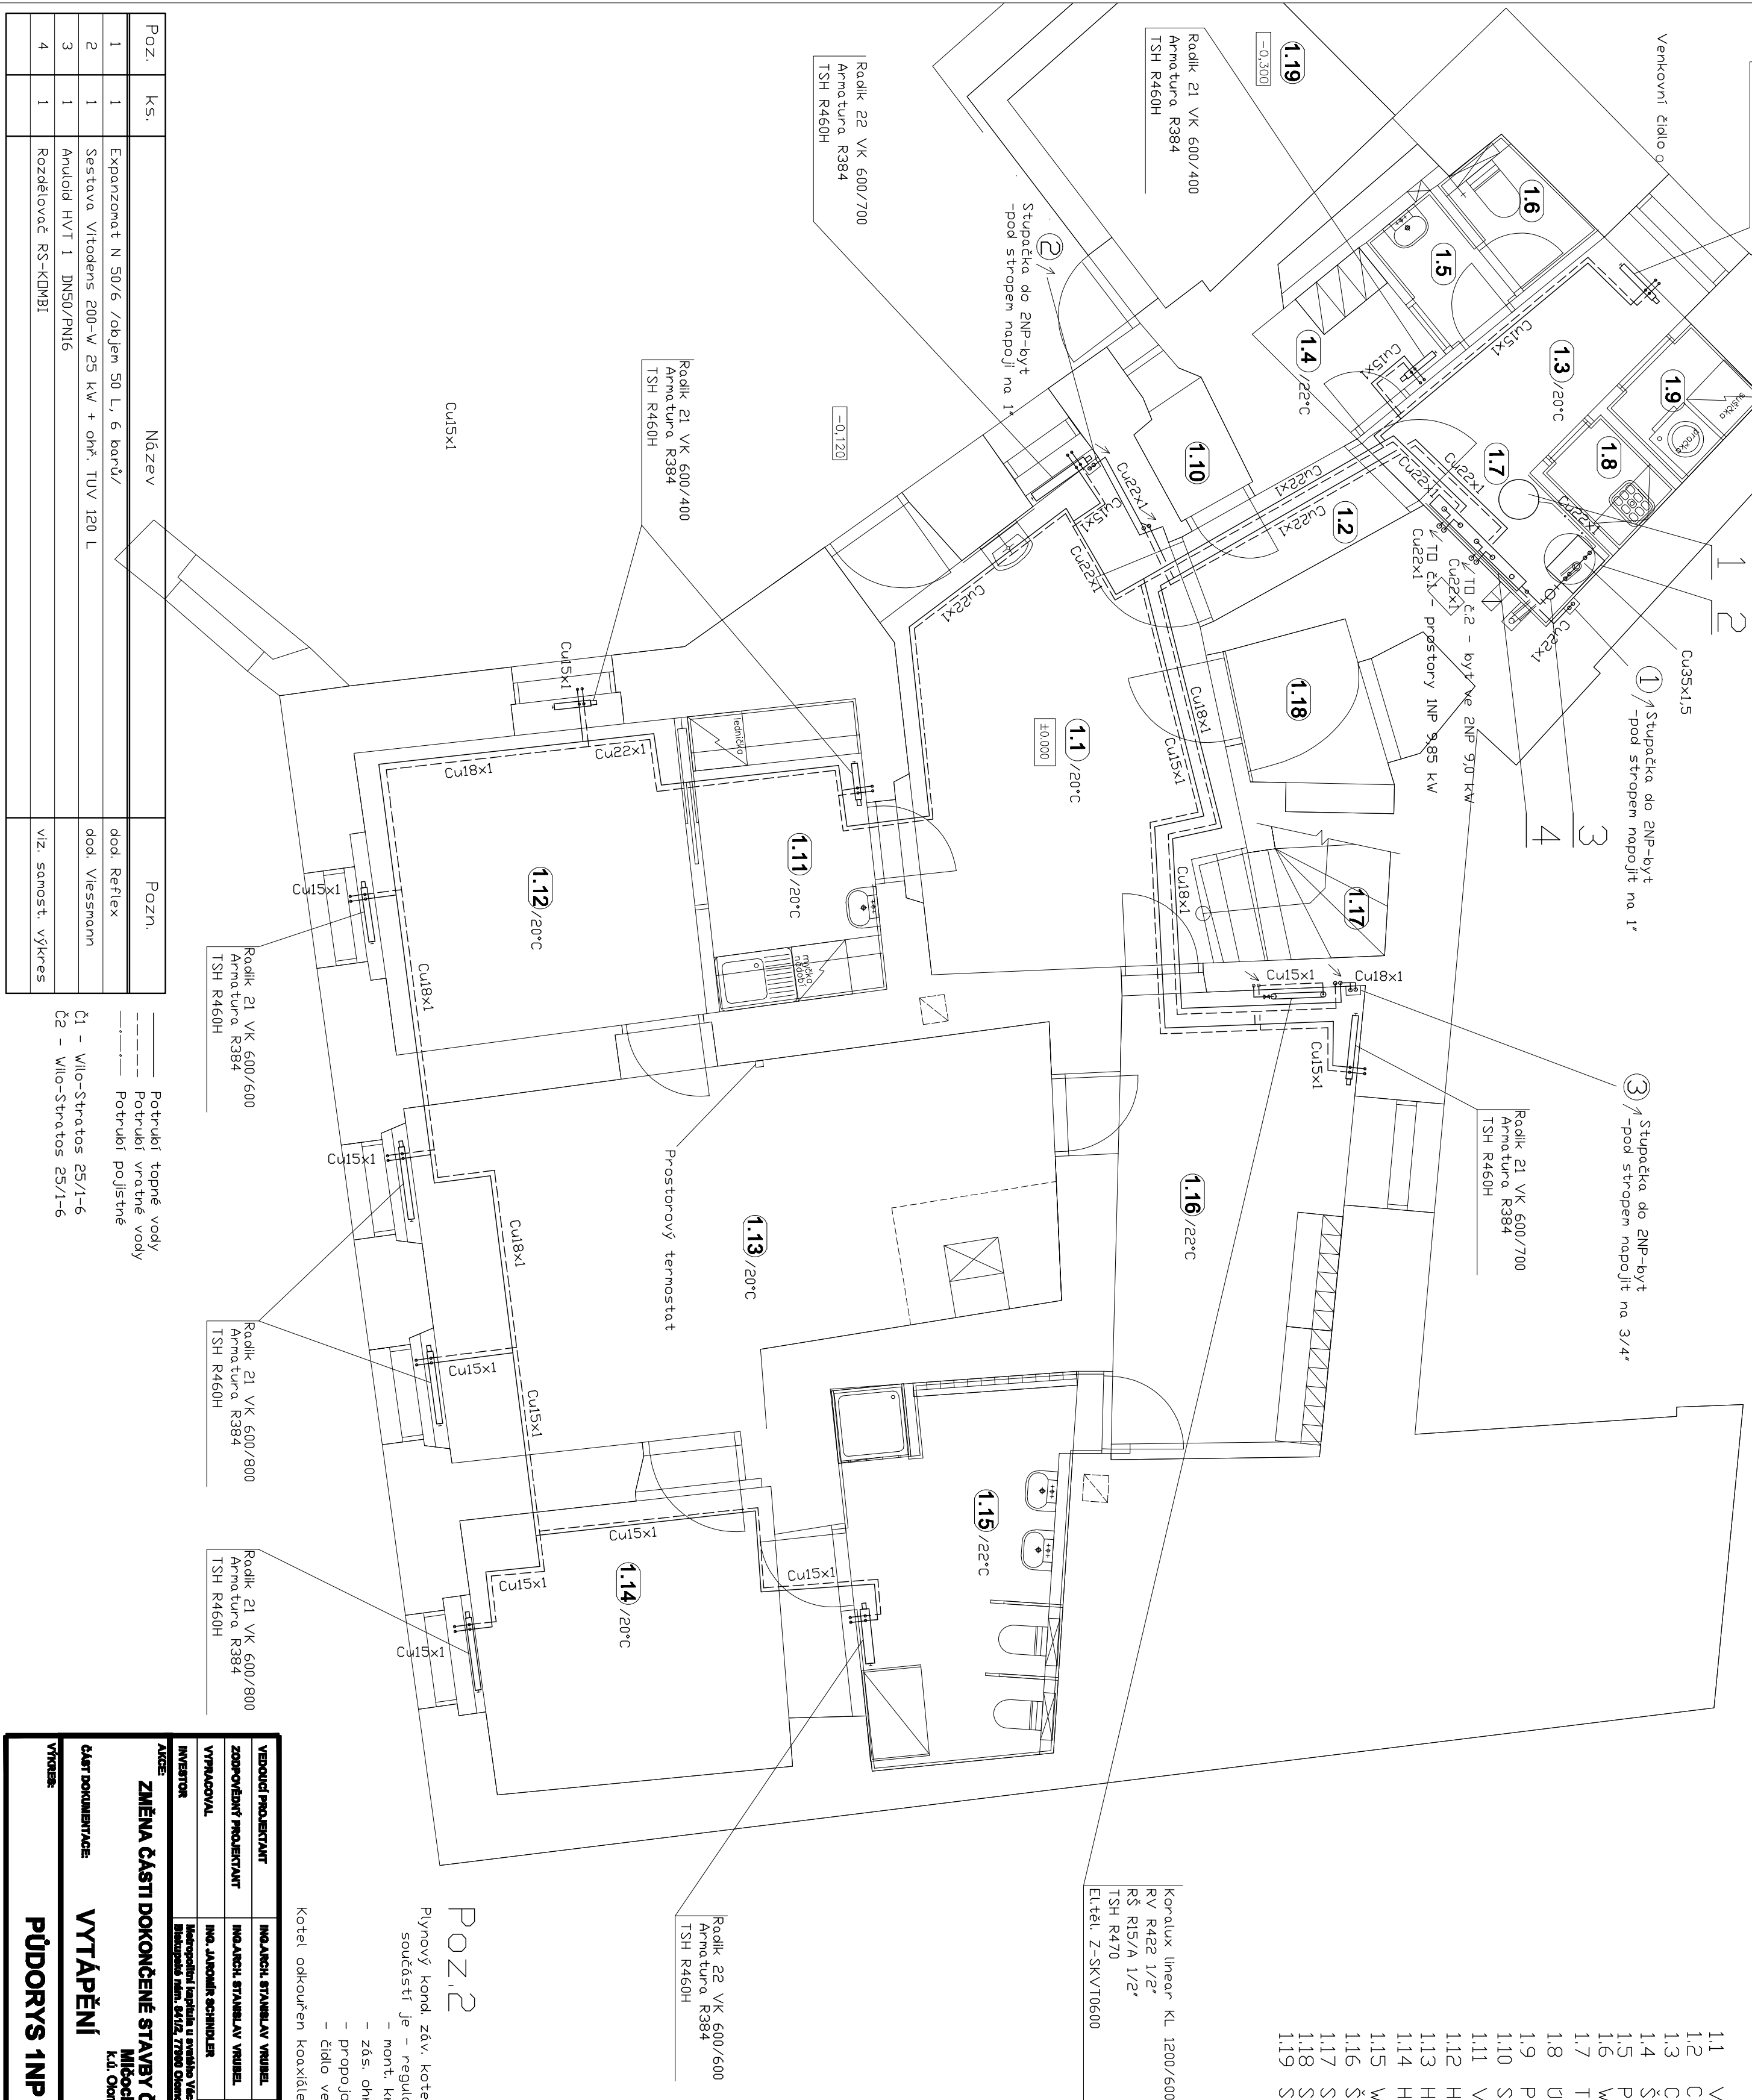

- | | |
|------|----------------------|
| 1.1 | VSTUP - CHODBA |
| 1.2 | CHODBA |
| 1.3 | CHODBA |
| 1.4 | ŠATNA - PERSONÁL |
| 1.5 | PŘEDSÍŇ |
| 1.6 | WC - PERSONÁL |
| 1.7 | TECHNICKÁ MÍSTNOST |
| 1.8 | UKLIDOVÁ MÍSTNOST |
| 1.9 | PRAČKA A SUŠIČKA |
| 1.10 | SKLAD |
| 1.11 | VÝDEJ STRAVY |
| 1.12 | HERNA |
| 1.13 | HERNA |
| 1.14 | HERNA |
| 1.15 | WC DĚTI + SPRCHA |
| 1.16 | ŠATNA DĚTI |
| 1.17 | SCHODIŠTĚ DO 2NP |
| 1.18 | SCHODIŠTĚ DO 1PP |
| 1.19 | SKLAD VENK. VYBAVENÍ |

Koralux linear KL 1200/600
RV R422 1/2"
RŠ R15/A 1/2"
TSH R470
El.těl. Z-SKV10600

RŠ R15/A 1/2"
TSH R470
El.těl. Z-SKV T

El.těľ, Z-

El.těl, Z-SKV T0600

Radik 22 VK 600/600
Armatura R384
TSH R46NH

PON-2

Plynový kond. záv. hotel VITOEDNIS 200 – W BHF /3,5 – 25 kW//PAEET
soudčstí je – regulace VitoBtronic 200 – E – ekvitermíni regulace
– mont. Křtíz s armaturami a pl. kohoutem R 1/2"
– záz. oph. TUV VitoCelli CUGB 120 L – pod kotlem
– propojovací sada hotel–zásobník, včetně trubeek
– čídlu venkovní teploty

Kotel odkouřen koaxiálen 60/100 do komína / mezikružím shora - přívod spal. vzduch

Poz.	ks.	Název	Pozn.
1	1	Expanzomat N 50/6 /objem 50 L, 6 barů/	dod. Reflex
2	1	Sestava Vitodens 200-W 25 kW + ohř. TUV 120 L	dod. Viessmann
3	1	Anuloid HVT 1 DINSO/PN16	
4	1	Rozdělovač RS-KDMBI	viz. samost. výkres

VEŠKODI PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRÁVOVAL INVESTOR		ING.ARCH. STAVBYLAV VUSSEL ING.ARCH. STAVBYLAV VUSSEL ING. JAROMÍR SCHINDLER Interprojekt Ing.arch. a stavební Vědecká v Olomouci Interprojekt s.r.l., 60124, 77909 Olomouc		INTEGRAPLAN v.o.s. PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ BOHEMIA AVIA, s.r.o. 731 371 SÍPUMSKÝ NAD BŘEHOV Číslo: 000105, IČ: 00723999019 E-MAIL: svedral@integraplansr.cz, T: 581 110 191, M: 722 540 340
ALICE: ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY Č.P. 814 - OLOMOUČ MÍČKOVA 814/5, OLOMOUČ K.Ú. Olomouc - město, p.č. st. 148, 18		ČÁST DOKUMENTACE VYTÁPĚNÍ D.1.4b		
VÝKRES: PŮDORYS 1NP - VYTÁPĚNÍ		Ing.arch. Stavební Úvod		1:50
ČÍSLO DOKUMENTACE		ČÍSLO		D.1.4