


Signalizace poruchy K1
Signalizace nedostatku vody
- světlo

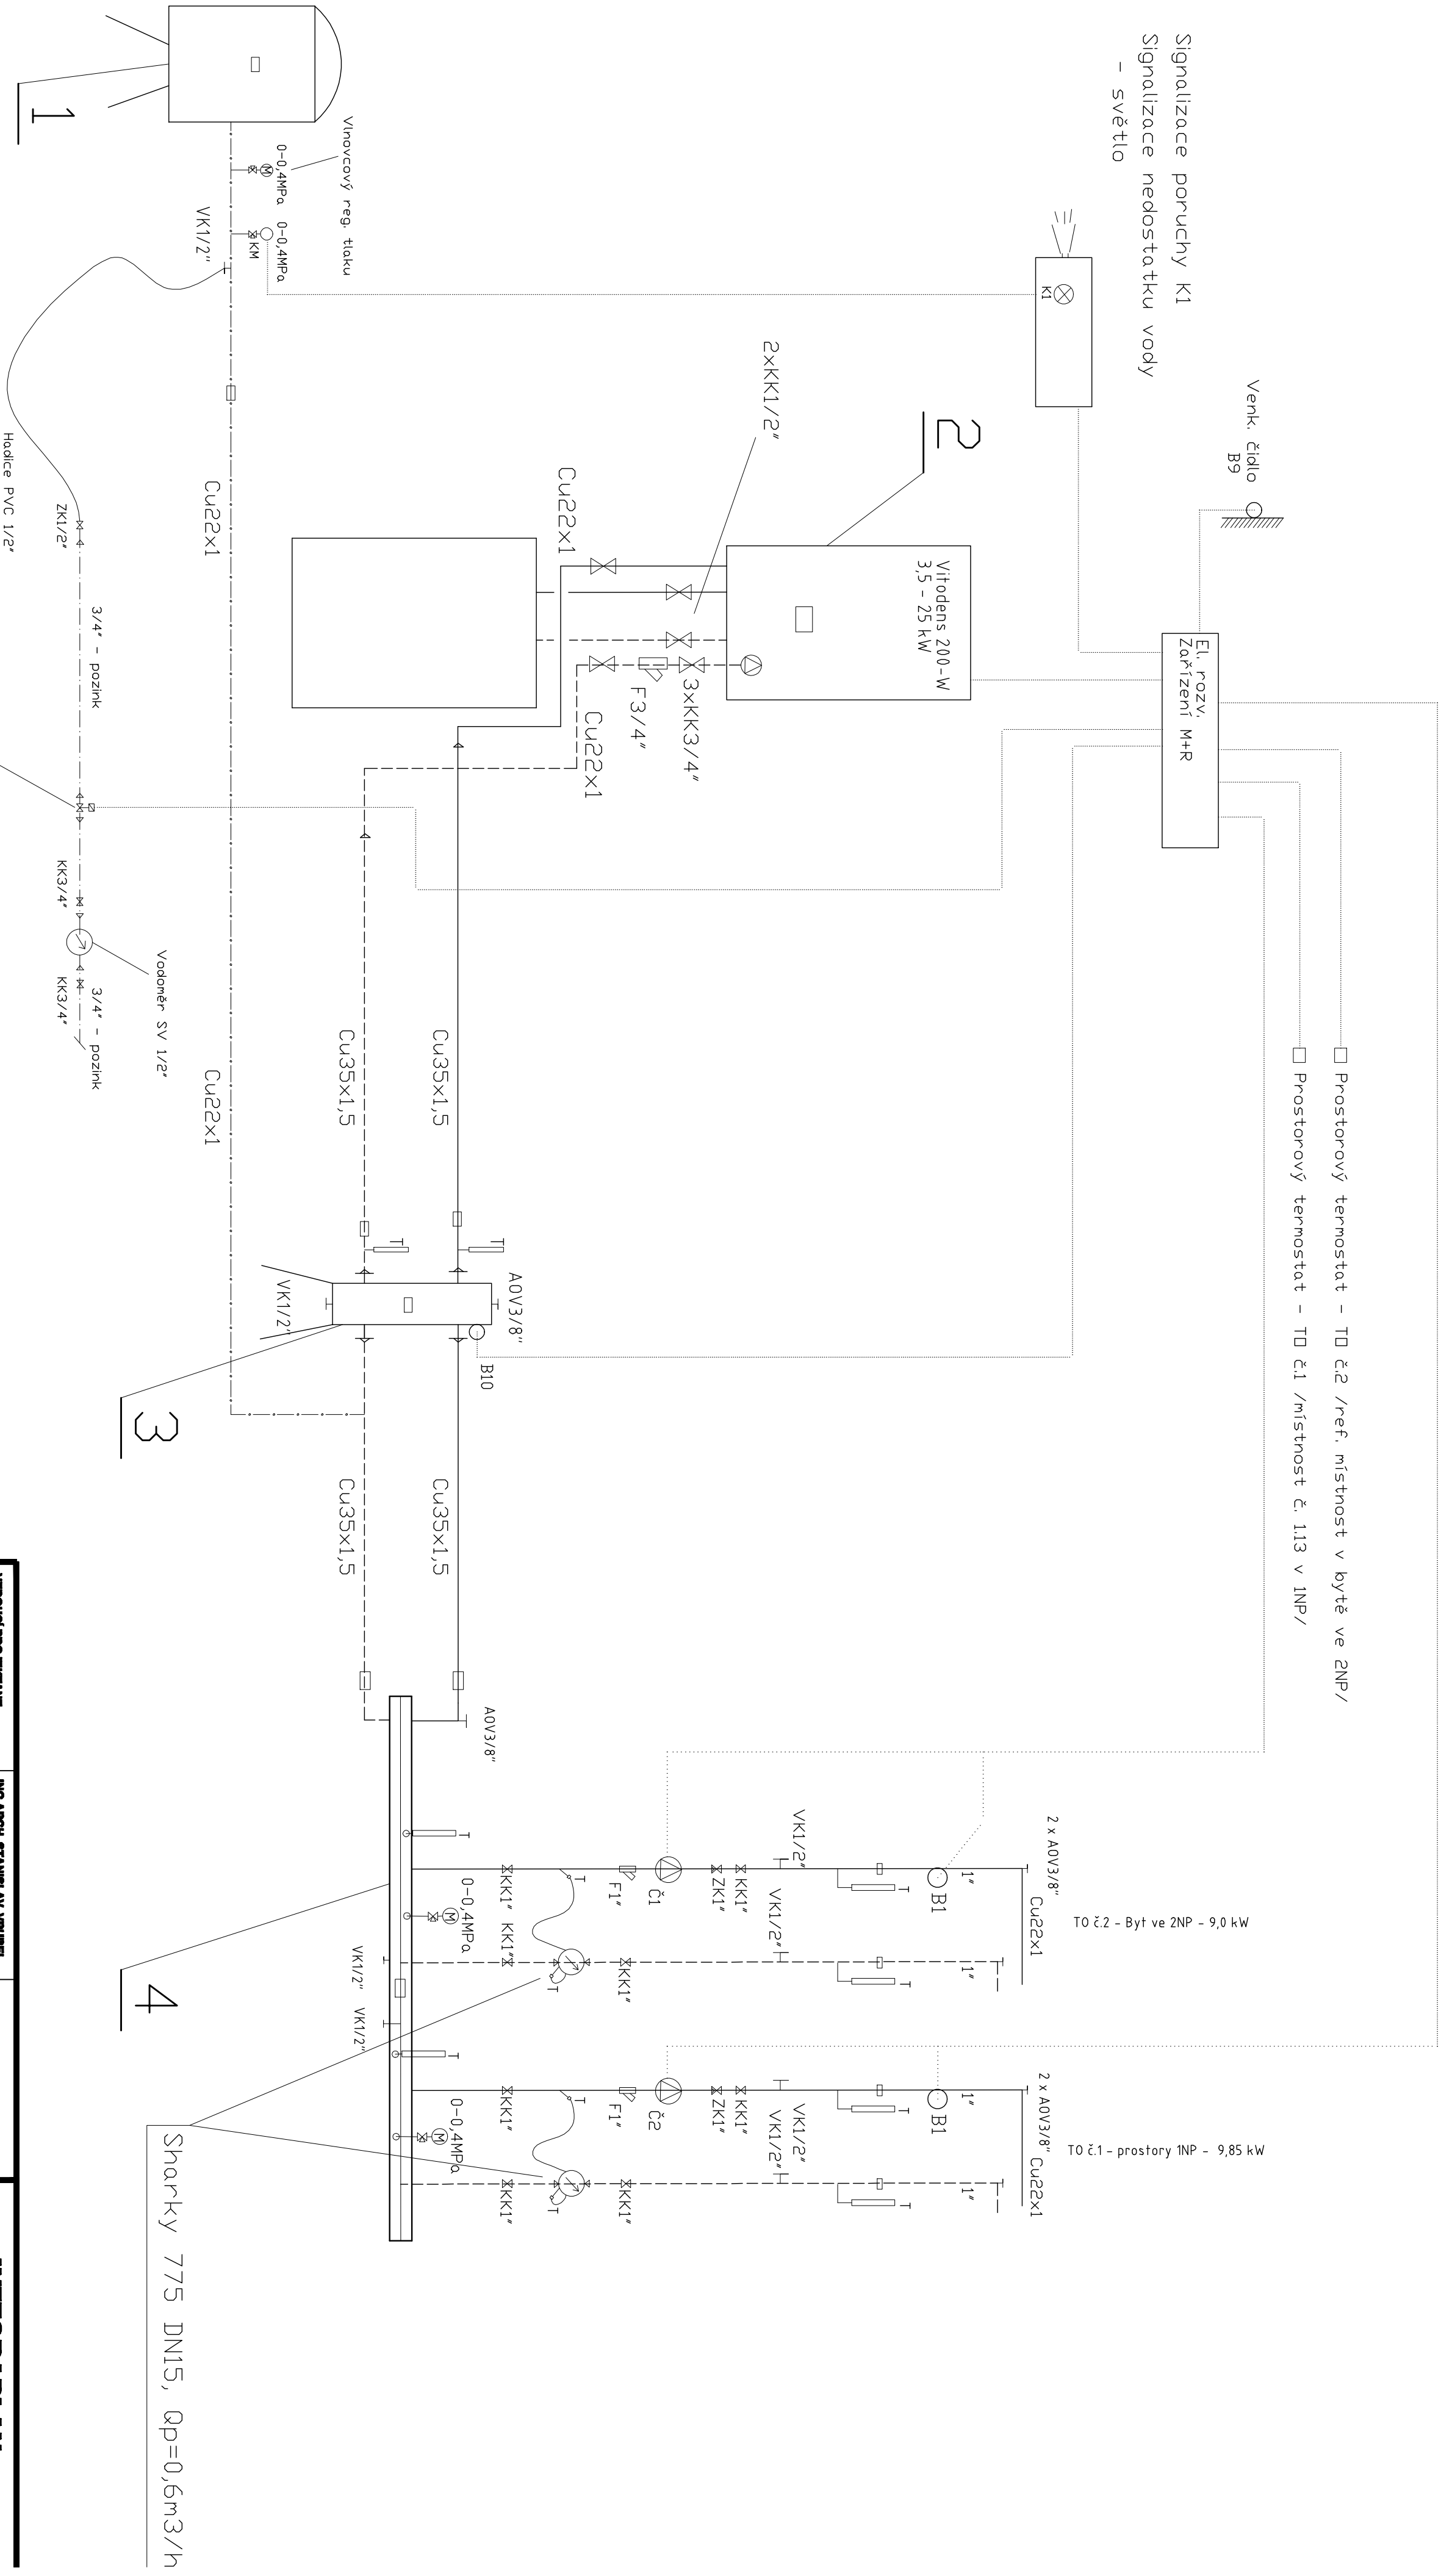

Poz.	ks.	Název	Pozn.
1	1	Expanzomat N 50/6 /objem 50 L, 6 barů/	dod. Reflex
2	1	Sestava VitoSENS 200-W 25 kW + ohř. TUV 120 L	dod. Viessmann
3	1	Anuloid HVT 1 DN50/PN16	
4	1	Rozdělovač RS-KIMBI	viz. samost. výkres

Č1 – Wilo-Stratos 25/1-6
Č2 – Wilo-Stratos 25/1-6

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing.ARCH. STANISLAV VRUBEL	INTEGRAPLAN v.o.s.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.ARCH. STANISLAV VRUBEL	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ	
VYPRACOVAL	Ing. JAROMÍR SCHINDLER	BOHUSLAVSKÁ 1328, 791 31 LIPNÍK UAD BEČVOU Číslo projektu: 153, DNČ: 22080110 E-MAIL: arch@integrplan.cz, tel: 7780 110 101, IČ: 22 946 242	
INVESTOR	Metropolitní řepárna a svařovací Václava v Olomouci Biskupské nám. 84/12, 77900 Olomouc	ZAK. Č.: DATUM: FORMÁT: OČETL: MĚŘÍTKO:	
ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY Č.P. 814 - OLOMOUČ Mlýnská 814/5, Olomouc K.O. Olomouc - město, p.č. st. 146, 16		Č. 1K	
VÝKRES: MONTÁŽNÍ SCHEMÁ - VYTÁPĚNÍ		D.1.4b	
Ing.arch.Stanislav Vrubeľ		-	