



naše značka
5003012807

vyřizuje
Hana Vítková

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
18.03.2024

Římskokatolická farnost Bohuslavice u Konice
Bohuslavice č.p. 1
79856 Bohuslavice

Věc:

Revitalizace veřejného prostranství - zahrady v Bohuslavicích - VRÁCENÍ ŽÁDOSTI K DOPLNĚNÍ

K.ú. - p.č.: Bohuslavice u Konice

Stavebník: Římskokatolická farnost Bohuslavice u Konice , Bohuslavice č.p. 1 , 79856 Bohuslavice

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Vámi předloženou žádost nelze pro účely územního řízení odsouhlasit s následujícím odůvodněním:

V zájmové lokalitě určené pro výše uvedenou stavbu se nacházejí stávající plynárenská zařízení, která nejsou v předložené situaci zakreslena - viz. přiložená situace. Ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

Předložená situace musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě). Zpracování PD požadujeme v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Novou (doplněnou celou projektovou dokumentaci) žádost opětovně zaevidujte přes naše webové stránky <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003012807 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hana Vítková'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Hana Vítková
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Římskokatolická farnost Bohuslavice u Konice, Bohuslavice č.p. 1, 79856 Bohuslavice. K.ú.: Bohuslavice u Konice.

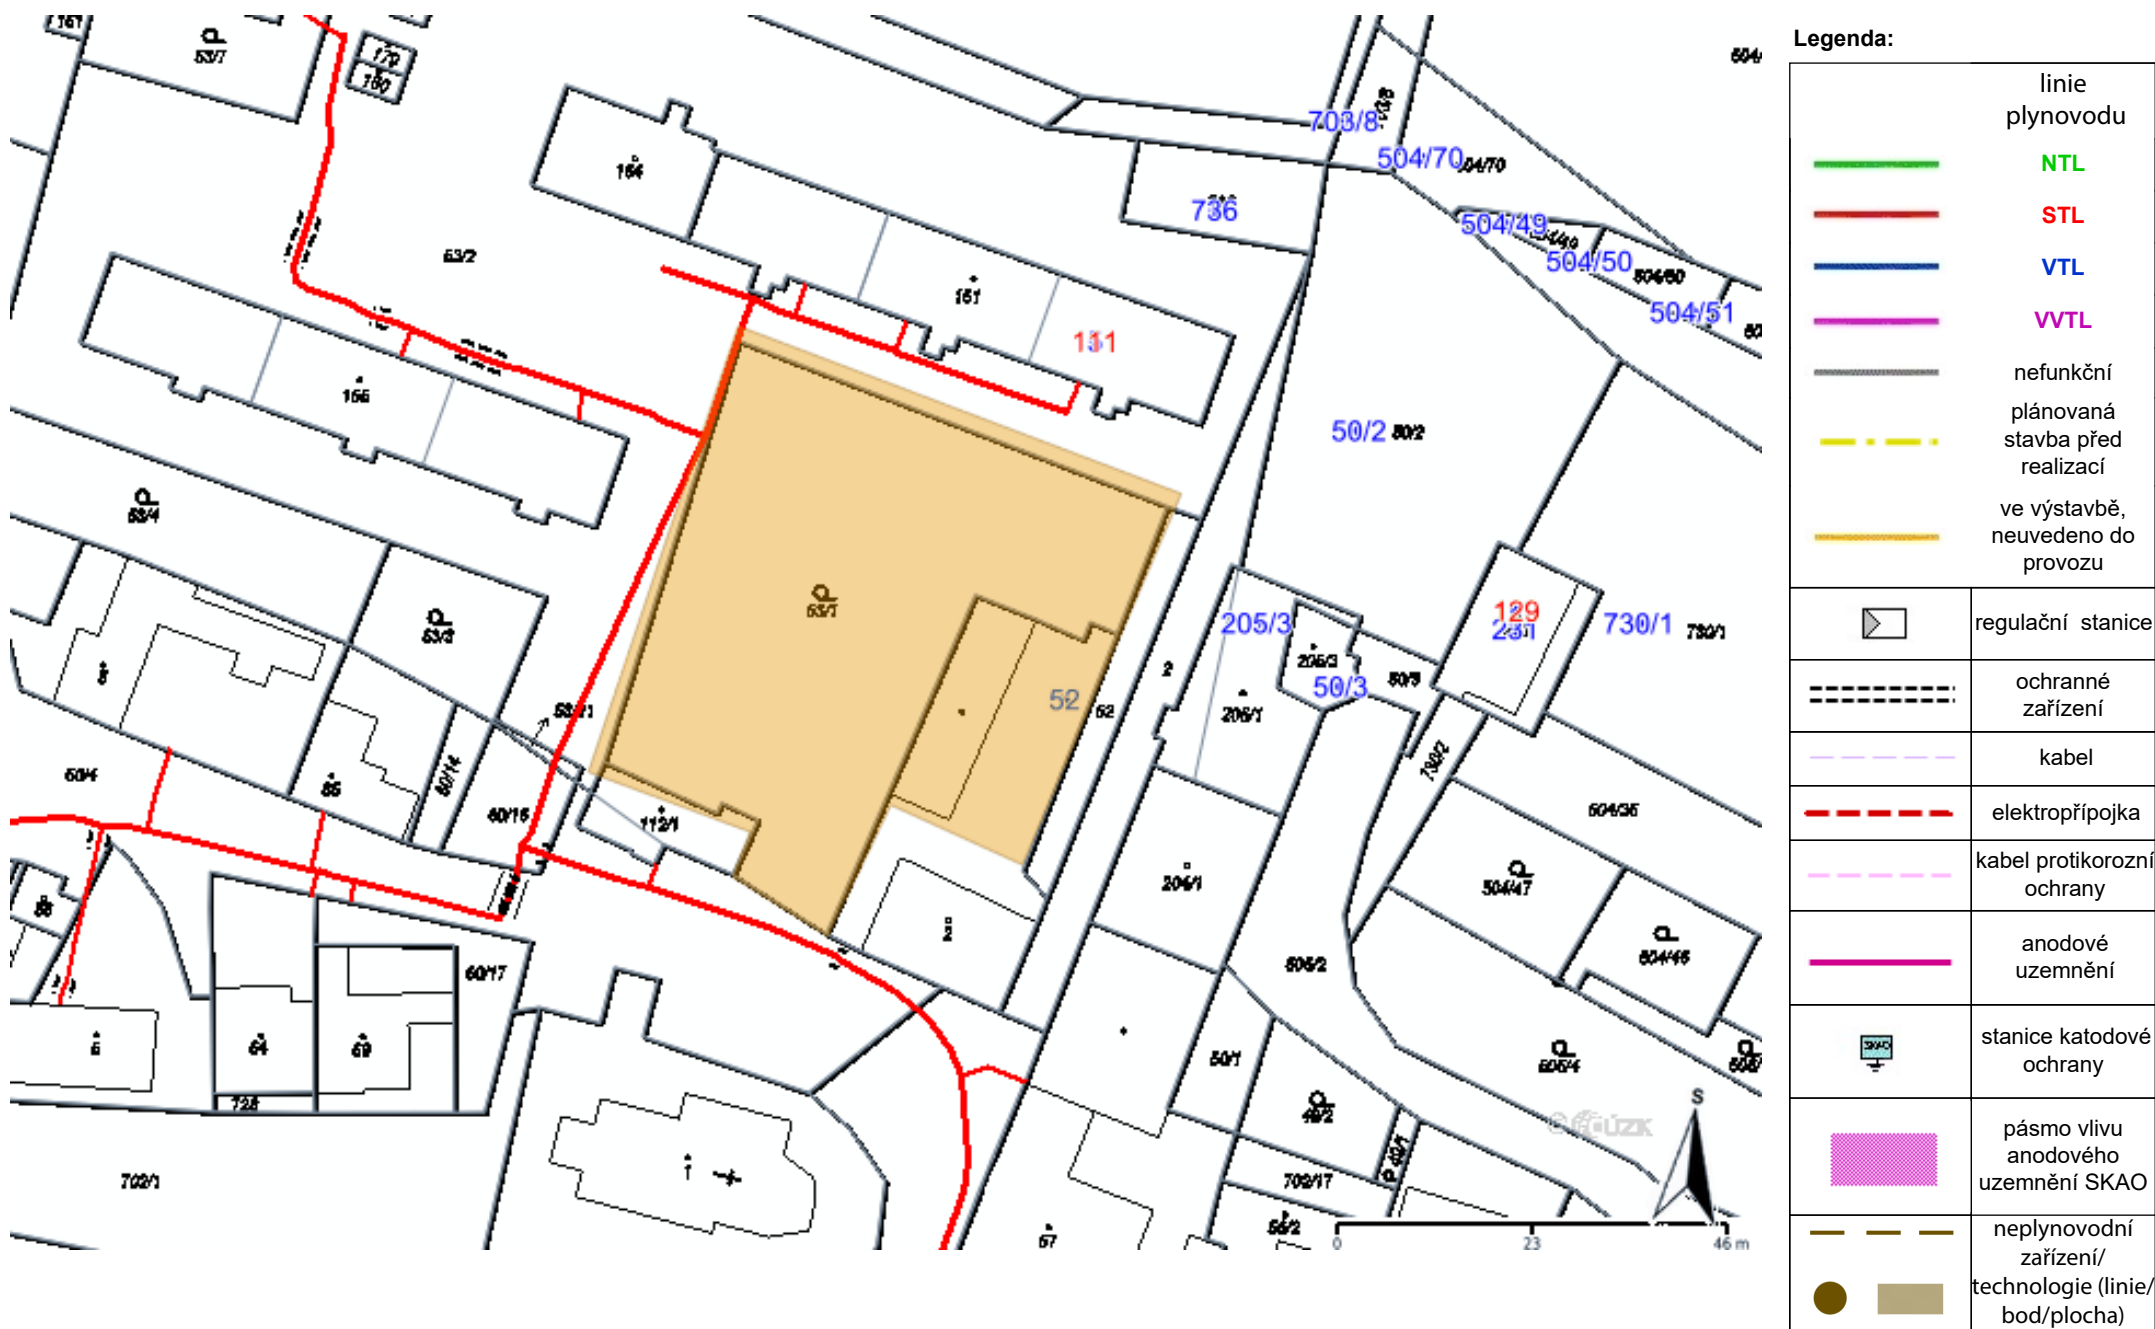

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003012807 ze dne 18.03.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Římskokatolická farnost Bohuslavice u Konice , Bohuslavice č.p. 1 , 79856 Bohuslavice. K.ú.: Bohuslavice u Konice.

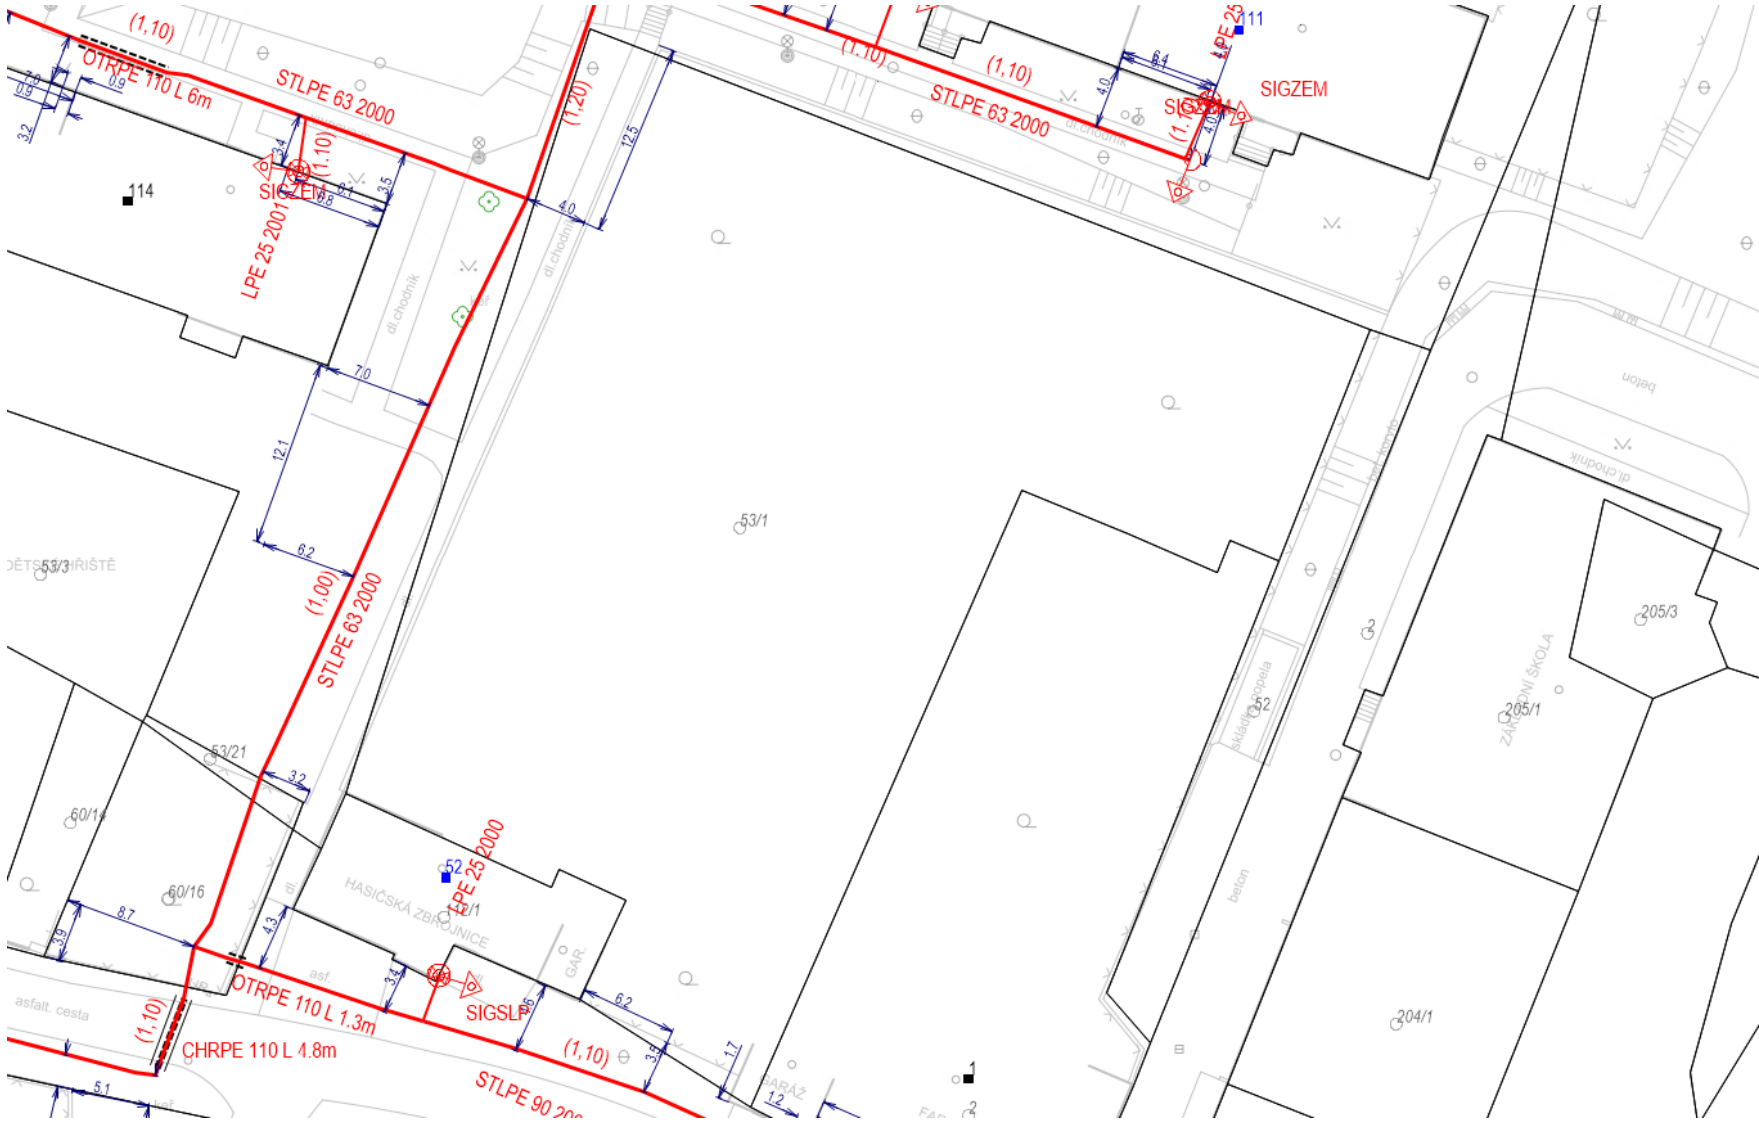

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)

