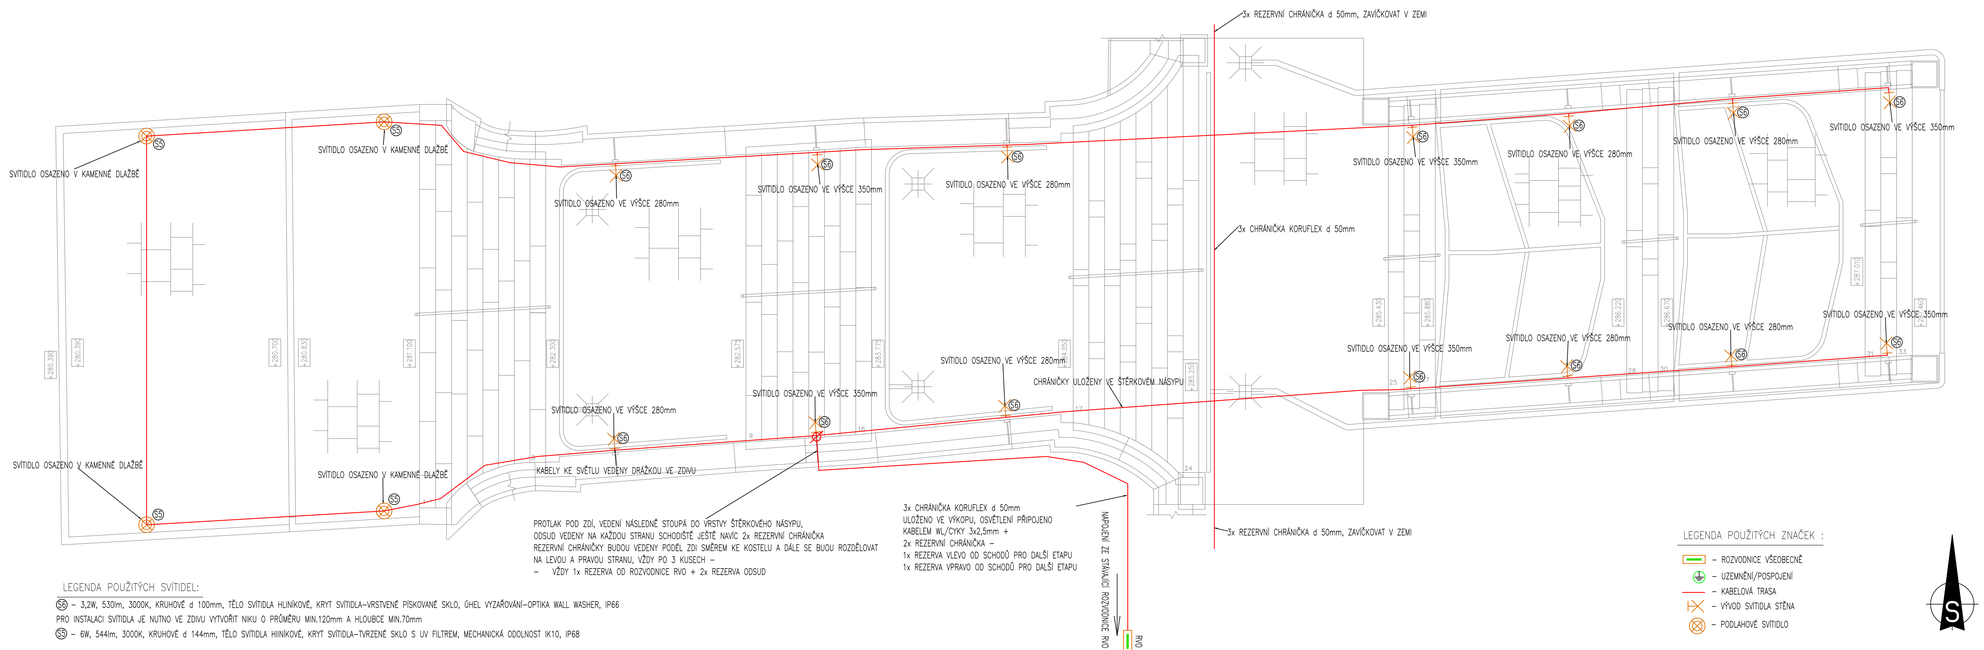

LEGENDA POUŽITÝCH SVÍTIDEL:

S6 – 3,2W, 530lm, 3000K, KRUHOVÉ d 100mm, TĚLO SVÍTIDLA HLINÍKOVÉ, KRYT SVÍTIDLA–VRSTVENÉ PÍSKOVANÉ SKLO, ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ–OPTIKA WALL WASHER, IP66
PRO INSTALACI SVÍTIDLA JE NUTNO VE ZDIVU VYTVOŘIT NIKU O PRŮMĚRU MIN.120mm A HLOUBCE MIN.70mm

S9 – 6W, 544lm, 3000K, KRUHOVÉ d 144mm, TĚLO SVÍTIDLA HIINÍKOVÉ, KRYT SVÍTIDLA–TVRZENÉ SKLO S UV FILTREM, MECHANICKÁ ODOLNOST IK10, IP68

ULOŽENÍ KABELŮ VE VÝKOPU
VE VOLNÉM TERÉNU

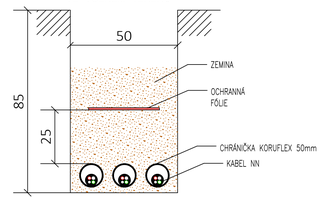

POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ: 3+PEN,AC,230/400V/TN-C
- SÍŤ RVO: 3/N/PE,AC,230/400V/TN-C-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
- ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÁ NA A V HOŘLAVÝCH LÁTKÁCH ČSN 33 2312 ed2
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK :

- ROZVODNICE VŠEOBECNĚ
- UZEMNĚNÍ/POSPOJENÍ
- KABELOVÁ TRASA
- VÝVOD SVÍTIDLA STĚNA
- PODLAHOVÉ SVÍTIDLO

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VYPRACOVAL :	
Ing. arch. Šárka Brantalová	Michal Prokeš 602515841 Zbyněk Sobota 732457896	PRO M&P Brno spol. s r.o. Vrahlíkova 3 Olomouc 779 00 tel: 602515841 mail: michal.prokes@pro-mep.cz
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO : parc.č.1, k.ú. Štemberk	
INVESTOR: Město Štemberk, Horní náměstí 78/16, 785 01, Štemberk		DATUM : 11/2024
AKCE : Osvětlení hlavního přístupového schodiště chrámu Zvěstování Panny Marie		STUPEŇ : DPS
ČÁST PD : DOKUMENTACE STAVBY		MĚŘÍTKO : 1:50(5x44)
OBSAH :D.2.5.2 Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky		ČÍSLO ZÁK. : 24-260
PŮDORYS SCHODIŠTĚ		VÝKRES Č. : 2